



**SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU MAUMONT**

**Siège : 201 Rue des Sources 19330 FAVARS**

**Tél : 05-55-29-45-10**

**Adresse @ : [eau.maumont@orange.fr](mailto:eau.maumont@orange.fr)**

**Site Internet : [www.syndicat-eau-maumont.com](http://www.syndicat-eau-maumont.com)**

**Service Technique : 06-80-36-83-24**

Favars le 05 janvier 2022

**A l'attention de Monsieur le Maire de Malemort**

**Objet : PLU Venarsal**

Monsieur le Maire,


En réponse à votre mail du 08 novembre 2021 nous demandant notre avis sur le PLU de Venarsal, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le document recensant nos observations en matière d'alimentation en eau du territoire desservi par le Syndicat Mixte des Eaux du Maumont.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées.

**LE PRESIDENT DU SYNDICAT.**



Secteur " Haut du Bourg "

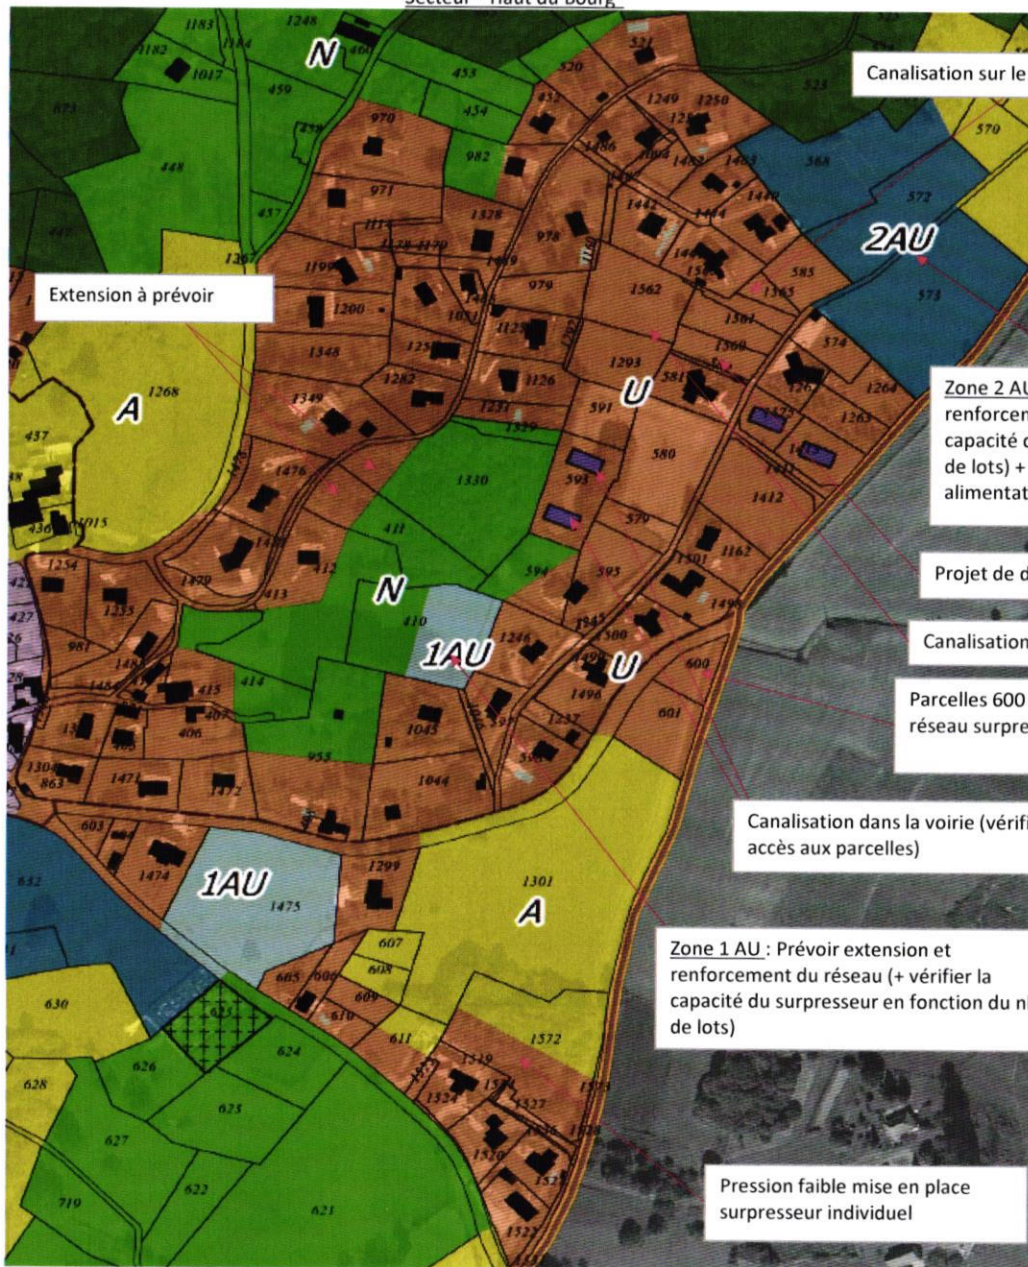

Canalisation sur le terrain (servitude)

Extension à prévoir

Zone 2 AU : Prévoir extension et renforcement du réseau (+ vérifier la capacité du surpresseur en fonction du nbre de lots) + canalisation sur la parcelle 573 ( alimentation du réservoir)

50 m de renforcement + 80 m d'extension  
possibilité de mutualiser avec l'assainissement

Projet de déplacement de réseau

Canalisation sur le terrain (servitude)

Parcelles 600 et 601 à alimenter sur le réseau surpressé ( Extension).

110 m ( ou mise en place surpresseur individuel)

Canalisation dans la voirie (vérifier les accès aux parcelles)

Zone 1 AU : Prévoir extension et renforcement du réseau (+ vérifier la capacité du surpresseur en fonction du nbre de lots)

90 mètres

Pression faible mise en place surpresseur individuel

le 4/1/2022

